

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH VÝROBKU Č.01/2015

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

káblový nosný systém MERKUR 2 a LINEAR s funkčnou odolnosťou pri požiari

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **viď. príloha**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

MERKUR 2 (2009): STN 92 0205 / ZP 27-2008 / DIN 4102-12

MERKUR 2 (2013): STN 92 0205:2012 / ZP 27-2008 / DIN 4102-12

LINEAR 1 (2011): STN 92 0205:2010 / ZP 27-2008 / DIN 4102-12

STN 92 0205: Správanie sa stavebných výrobkov, konštrukcií v požiari - zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov.

ZP 27-2008: Určenie triedy funkčnosti káblov a káblových nosných konštrukcií v prípade požiaru

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov) a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

SK – FIRES, s.r.o. Stanovisko k funkčnosti pri požiari s klasifikáciou

CZ – Technický a zkušební ústav stavební Praha (protokol 060-031848)

- VOP-026 Šternberk s.p. s certifikovaným systémom jakosti dle ČSN

EN ISO 9001 (protokol o zkoušce elektrické kontinuity 7250-122/2011)

- Strojírenský zkušební ústav, s.p. (protokol č.39-9820 O zkoušce mrazuvzdornosti do -55°C)

ARKYS®

Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika | e-mail: arkys@arkys.cz | www.arkys.cz
použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
montáž silnoprúdových a slaboprúdových káblových trás pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pri požiari
6. Obchodnej meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
ARKYS, s.r.o., Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 z:
**Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu – položka 3602
Rošty, žľaby, kanály, výložníky, stojny a závesy na uloženie káblov a výrobky na upevnenie káblov na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu**
9. Označenie SK certifikátu (ov) a dátum (y) vydanie, ak bol(i) vydaný (é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich)vydala:
**FIRES, s.r.o. Stanovisko k funkčnosti pri požiari s klasifikáciou
- JR-076-09-NURS, vydaný dne 2.2.2010 a aktualizovaný JR-059-15-NURS dne 11.6.2015, autorizačná osoba Miroslav Hudák
- JR-035-11-NURS, vydaný 27.6.2011, autorizačná osoba Miroslav Hudák
- JR-09-13-NURS, vydaný 4.4.2013, autorizačná osoba Miroslav Hudák**
10. Deklarované parametre:
Požiarna odolnosť pri požiari v hodnotách PS 30 až PS 90 podľa protokolov uvedených v bode č.9 tohoto protokolu
11. Výrobca vyhlasuje, že výrobky zadefinované v bodoch č. 1 a 2 majú parametre podstatných vlastností podľa bodu č.10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu vedeného v bode č.6 .


Aleš Měřínský – jednatel společnosti

V Brne dňa 9.7.2015

ARKYS
ARKYS, s.r.o. -1-
Podstránská 1, 627 00 Brno
Tel: 517 541 222, fax: 517 541 220
IČ: 25321366, DIČ: CZ25321366

ARKYS

7 00 Brno, Česká republika | e-mail: arkys@arkys.cz | www.arkys.cz
použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308

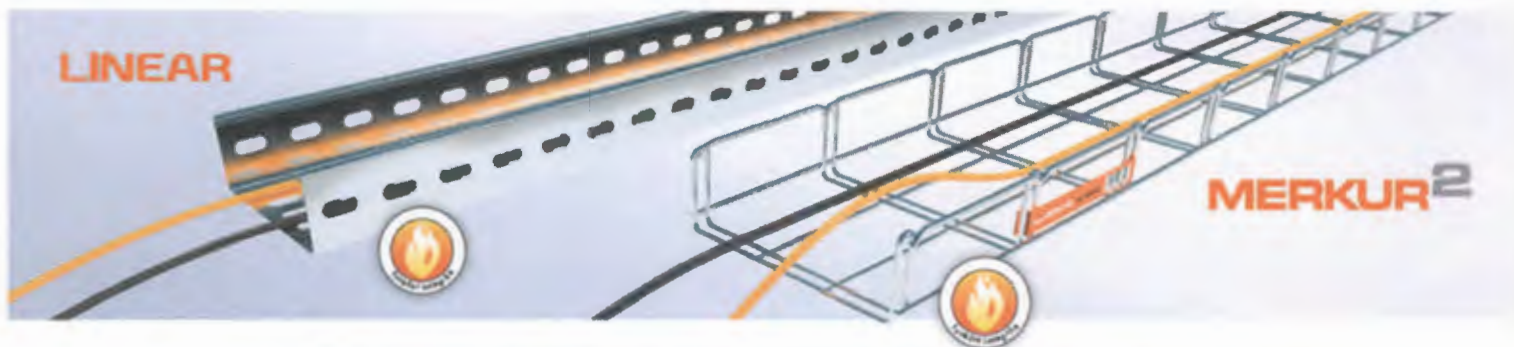

Príloha č. 1 k bodu č.2 (Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo ...)
dokumentu SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH VÝROBKU Č.01/2015

1. Káblové žľaby MERKUR 2 a ich príslušenstvo – klasifikacia PS 30 až PS 90

Žľab MERKUR 2 50/50 (ARK – 2x1110)
 Žľab MERKUR 2 100/50 (ARK – 2x1120)
 Žľab MERKUR 2 150/50 (ARK – 2x1130)
 Žľab MERKUR 2 200/50 (ARK – 2x1140)
 Žľab MERKUR 2 250/50 (ARK – 2x1150)
 Žľab MERKUR 2 300/50 (ARK – 2x1160)
 Žľab MERKUR 2 400/50 (ARK – 2x1170)
 Žľab MERKUR 2 500/50 (ARK – 2x1180)

Žľab MERKUR 2 100/100 (ARK – 2x1210)
 Žľab MERKUR 2 150/100 (ARK – 2x1220)
 Žľab MERKUR 2 200/100 (ARK – 2x1230)
 Žľab MERKUR 2 250/100 (ARK – 2x1240)
 Žľab MERKUR 2 300/100 (ARK – 2x1250)
 Žľab MERKUR 2 400/100 (ARK – 2x1260)
 Žľab MERKUR 2 500/100 (ARK – 2x1270)

Žľab MERKUR 2 50/100-G (ARK – 2x1310)

Žľab MERKUR 2 100/100-G (ARK – 2x1320)

2. Káblové žľaby LINEAR 1 a ich príslušenstvo – klasifikacia PS 30 až PS 90

Žľab LINEAR 1 50/50-P (ARD – 3x110115)
 Žľab LINEAR 1 100/50-P (ARD – 3x110315)
 Žľab LINEAR 1 120/50-P (ARD – 3x110415)
 Žľab LINEAR 1 160/50-P (ARD – 3x110515)
 Žľab LINEAR 1 200/50-P (ARD – 3x110615)
 Žľab LINEAR 1 260/50-P (ARD – 3x110715)
 Žľab LINEAR 1 300/50-P (ARD – 3x110815)
 Žľab LINEAR 1 400/50-P (ARD – 3x110915)
 Žľab LINEAR 1 500/50-P (ARD – 3x111015)

Žľab LINEAR 1 80/60-P (ARD – 3x111515)
 Žľab LINEAR 1 100/60-P (ARD – 3x111715)
 Žľab LINEAR 1 120/60-P (ARD – 3x111815)
 Žľab LINEAR 1 160/60-P (ARD – 3x111915)
 Žľab LINEAR 1 200/60-P (ARD – 3x112015)
 Žľab LINEAR 1 260/60-P (ARD – 3x112115)
 Žľab LINEAR 1 300/60-P (ARD – 3x112215)

Žľab LINEAR 1 100/100-P (ARD – 3x114715)
 Žľab LINEAR 1 120/100-P (ARD – 3x114815)
 Žľab LINEAR 1 160/100-P (ARD – 3x114915)
 Žľab LINEAR 1 200/100-P (ARD – 3x115015)
 Žľab LINEAR 1 260/100-P (ARD – 3x115115)
 Žľab LINEAR 1 300/100-P (ARD – 3x115215)
 Žľab LINEAR 1 400/100-P (ARD – 3x115315)
 Žľab LINEAR 1 500/100-P (ARD – 3x115415)

ARKYS®
 ARKYS, s.r.o. -I-
 Podstránská 1, 627 00 Brno
 Tel.: 517 541 222, fax: 517 541 220
 IČ: 25321366; DIČ: CZ25321366

ARKYS®

Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika | e-mail: arkys@arkys.cz | www.arkys.cz
 použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308